

114年7月鋼筋試驗報告紀錄表

工程名稱：花蓮縣新建圖書館統包工程

承攬廠商：聚全營造股份有限公司

項次	類別	取樣位置	取樣日期	取樣數量 (組)	爐號	試驗日期	試驗報告	試驗結果	備註
1	結構體工程	4F柱	114/07/24	D13(#4)-1支	4313	114/07/28	25S06675	合格	SD420W D13
				D32(#10)-2支	1168				SD420W D32

世昌檢驗科技有限公司 工程材料實驗室



實驗室地址:花蓮縣吉安鄉明義二街121-2號

電話:(03)8463972 傳真:(03)8463975

鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告

* 工程名稱:花蓮縣新建圖書館統包工程

報告編號:25S06675

* 業主:花蓮縣文化局

頁次:第01頁;共01頁

* 監造單位:梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所

收件日期:114/07/24 16:40

* 承包商:聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

試驗日期:114/07/28 14:27

* 委託單位:聚全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所

報告日期:114/07/28

* 聯絡資訊:NA

試驗方法:CNS 560:2018

* 結構部位:4F柱

* 取樣日期:114/07/24

* 取樣人員:文化局-郭苓珊;事務所-潘書庭;聚全-夏悅瑜

* 供料廠商:旭悅鋼鐵有限公司

送驗人員:文化局-郭苓珊;事務所-潘書庭;聚全-夏悅瑜

送驗時間:114/07/24 16:40

會驗人員:文化局-陳紫彤;事務所-潘書庭;聚全-林慧茹

會驗時間:114/07/28 14:27

試樣編號 (*爐號)	鋼筋 規格	節高 平均值 (mm)		節距 平均值 (mm)		間隙寬 平均值 (mm)		單位 質量 (kg/m)	降伏點 N/mm ²	抗拉 強度 N/mm ²	伸長率 %	拉降比	斷點 區域	彎曲 試驗 (180°)
	稱號	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗	試驗
	符號	*規範值		*規範值		*規範值		*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	*規範值	結果	結果
1	D13	0.7	0.7	8.0	8.0	3.5	3.5	0.968	474	680	20	1.44	A區	無裂痕
	SD420W	0.5~1.0		≤8.9		≤5.0		0.934~1.05	420~540	550以上	13以上	1.25以上		
2	D32	2.9	2.9	19.5	19.5	5.0	5.1	6.39	493	676	18	1.37	B區	無裂痕
	SD420W	1.6~3.2		≤22.6		≤12.6		6.13~6.65	420~540	550以上	14以上	1.25以上		
3	D32	2.8	2.9	19.6	19.5	4.9	4.9	6.33	493	676	18	1.37	B區	無裂痕
	SD420W	1.6~3.2		≤22.6		≤12.6		6.13~6.65	420~540	550以上	14以上	1.25以上		


附註:(1).本實驗室報告不具符合性聲明;若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為主。

(2).本報告結果僅適用於收取的樣品,另未經書面許可,不可部分複製。

(3).本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室;"*"部分為實驗室依據顧客所提供之資料登載。

(4).執行試驗場所同實驗室地址。

報告簽署人

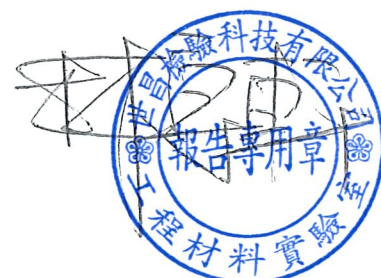

檢驗報告判定審核章

施工廠商:聚全營造股份有限公司

審核人員簽名: 郭苓珊 2024.08.01

☒符合 ☐不符合 本件業經核對無誤並符合契約規範規定,如有偽造文書情事,均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任。

監造廠商判定人員:

☒合格 ☐不合格 潘書庭 114.08.08

 pcm
林清輝
0808